


Wartung Ölkessel Anlauf bei Taster S16

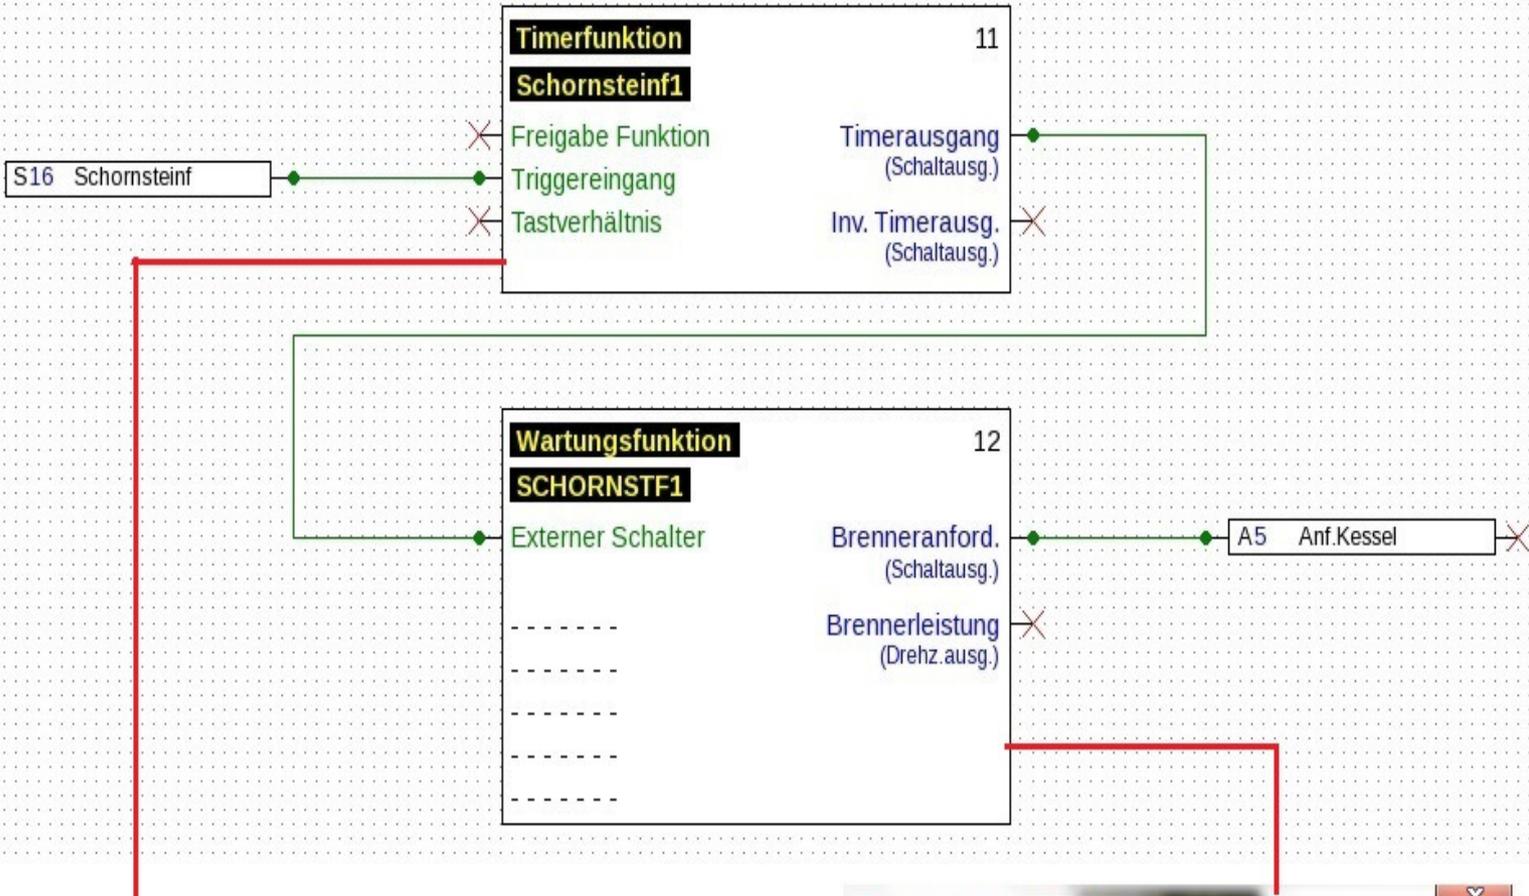

Timerfunktion - Schornsteinf1

Eingangsvariablen	Parameter	Ausgangsvariablen
Bez.-Gruppe: Benutzerdef.	...	
Bezeichnung: Schornsteinf	1	
Modus: Nachlaufzeit		
Trigger	Impulszeit	
Flanke: []	Dauer: 20 Min	
Retriggern: Nein	Ein: []	
	Aus: []	
Tastverh.: 100 %		

Wartungsfunktion - SCHORNSTF1

Eingangsvariablen	Parameter	Ausgangsvariablen
Bez.-Gruppe: Allgemein	...	
Bezeichnung: SCHORNSTF	1	
Gesamtlaufzeit: 20 Min		
Brennerleistung: 100 %		