




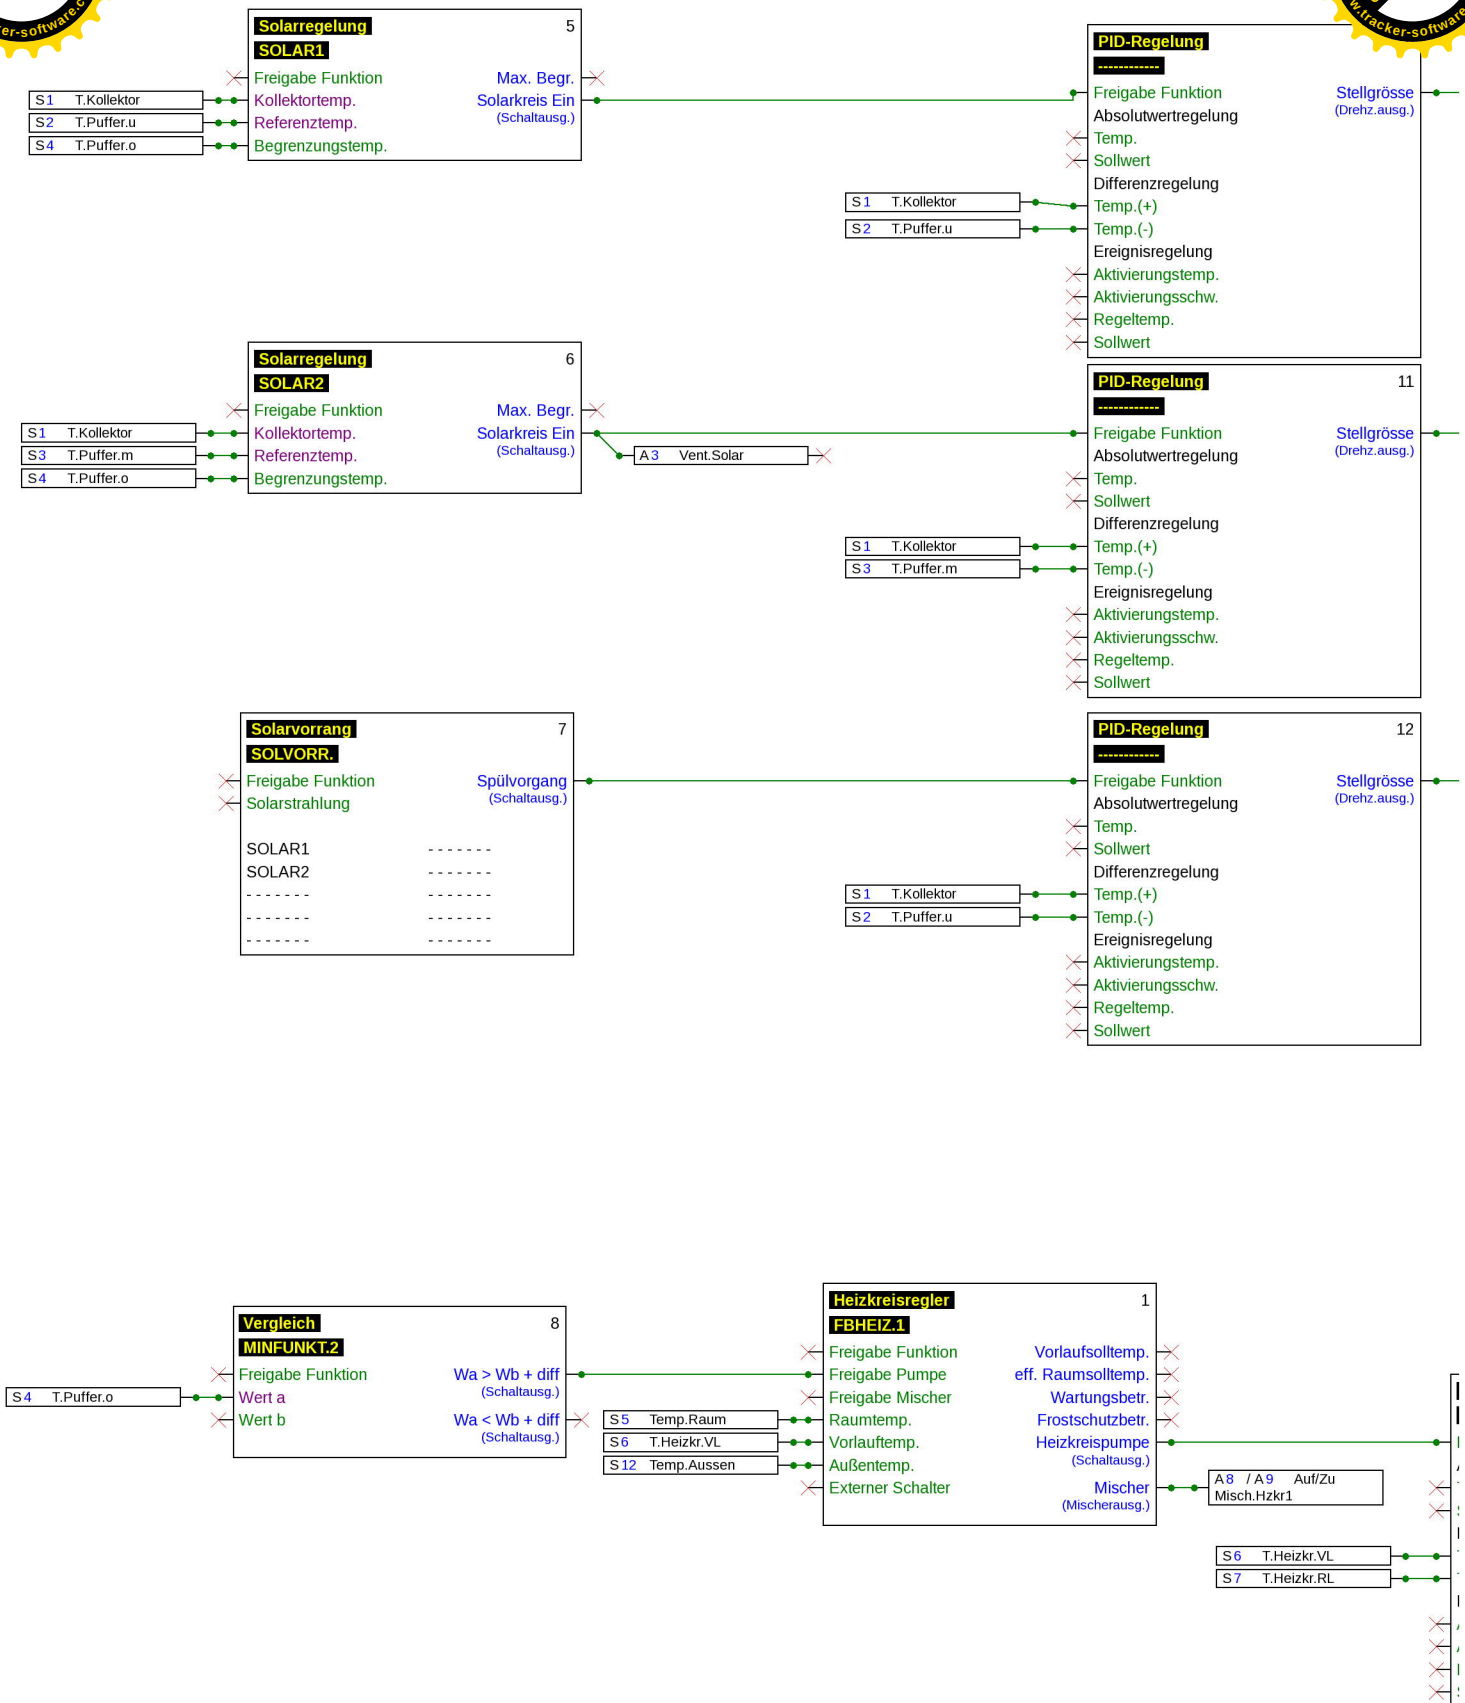


Ist die untere Puffertemperatur > 95°C, wird innerhalb des eingestellten Zeitfensters die Solarpumpe mit Drehzahlstufe 15 betrieben.

Kühlfunktion
KUEHLFKT.

Freigabe Funktion
Referenztemp.
Maximaltemp. Ref.

Stellgröße
(Drehz.ausg.)
Kühlung
(Schaltausg.)

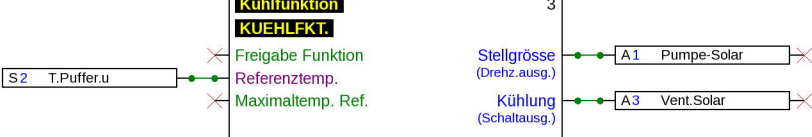


Wärmemengenzähler zum Erfassen des Ertrages der Solaranlage

Wärmemengenzähler
WMZ

Freigabe Funktion (AUS)
Vorlauftemp.
Rücklauftemp.
Durchfluss
Zählerrücksetzung

Leistung
MWh
kWh



A16 Analog

PID-Regelung
DRZREG.

Freigabe Funktion
Absolutwertregelung
Temp.
Sollwert
Differenzregelung
Temp.(+)
Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungtemp.
Aktivierungsschw.
Regeltemp.
Sollwert

Stellgröße
(Drehz.ausg.)

A15 Analog