


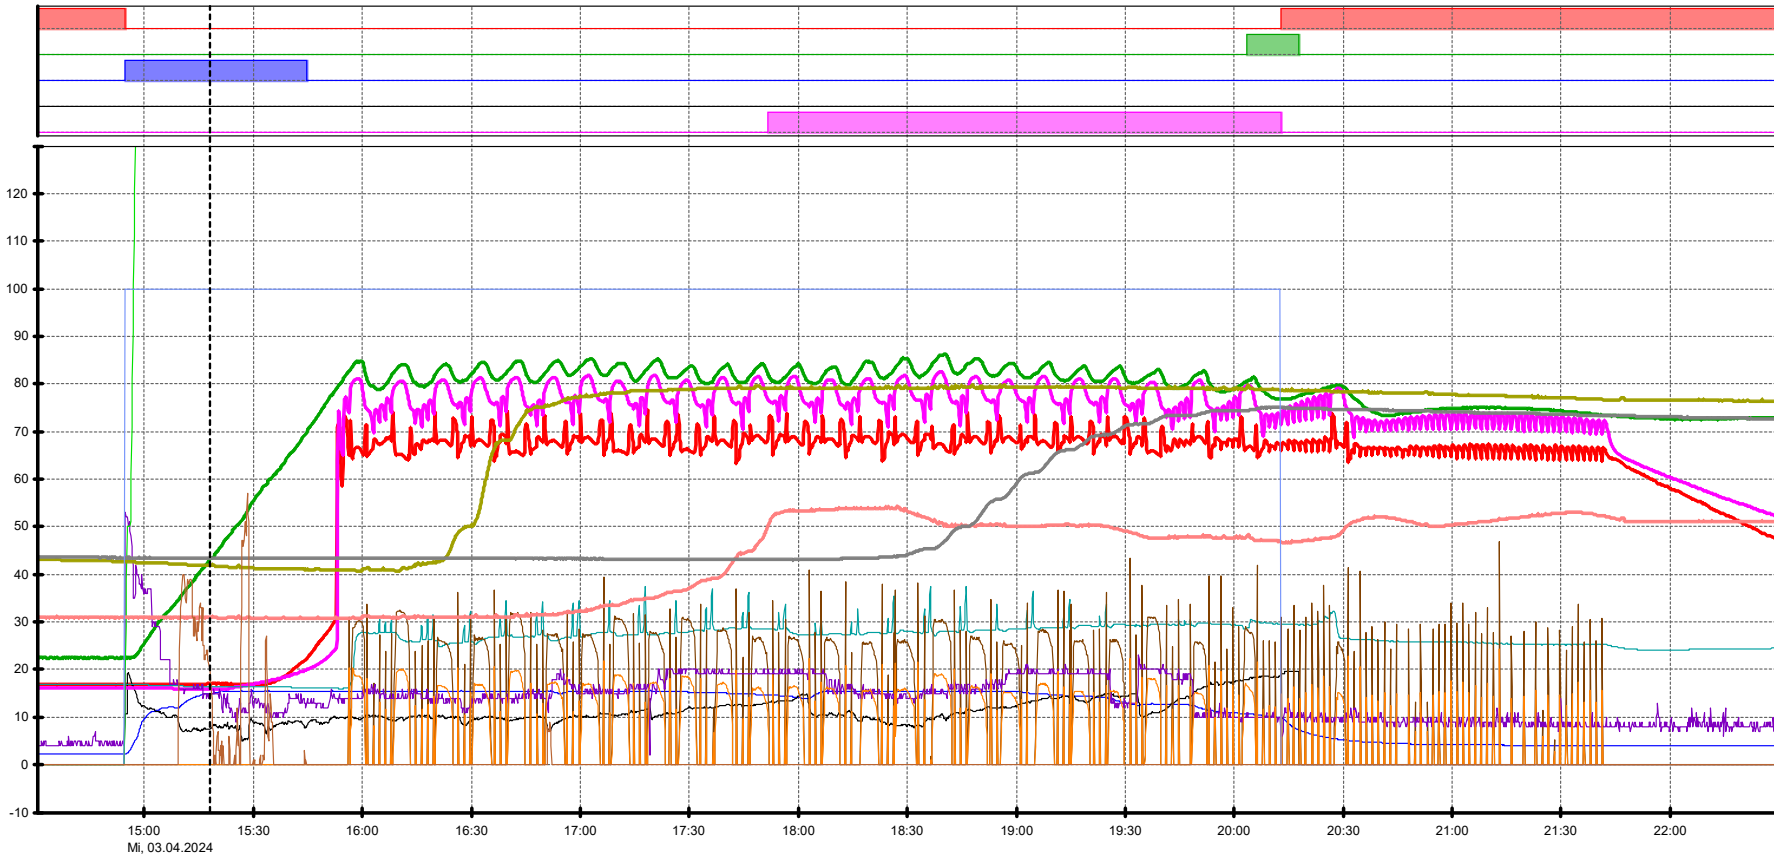

4/Dig13 - 4: Abbrand ENDE Invers (A > (B :	Aus
4/Dig14 - 5: Vergleich Rest O2 A > (B + D:	Aus
4/Dig12 - 3: Einschaltverzögerung Timerau:	Ein
4/Dig16 - 23: Ausschaltverzögerung Timera:	Aus
1/Dig39 - 11: Ventil:	Aus

4/Ana1 - 1: T.Luvano RL:	17,1 °C
4/Ana2 - 2: KT Luvano:	43,1 °C
4/Ana3 - 3: AGT Luvano:	149,0 °C
4/Ana6 - 6: Rest O2:	7,5 %
4/Ana7 - 3: T.Luvano VL:	15,8 °C
4/Ana8 - 2: RL von PS 2/3:	16,5 °C
4/Ana9 - 1: VSG Luvano Durchfluss:	0 l/h
4/Ana10 - 1: Unterdruck Brennraum:	15 Pa
4/Ana13 - 9: WMZ HV Leistung:	0,00 kW
4/Ana18 - 10: Betriebsstunden HV Tageszä:	22:50 min
4/Ana17 - 9: WMZ HV Kilowattstunden gesa:	2.370,3 kWh
2/Ana12 - 12: Puffer 1 Oben:	41,8 °C
2/Ana13 - 13: Puffer 1 Mitte:	30,9 °C
3/Ana18 - 1: Pufferspeicher 3 Oben:	43,5 °C
4/Ana12 - 8: Belimo Primär 2:	10,00 V
4/Ana25 - 21: Sekundär Stellgröße:	20