


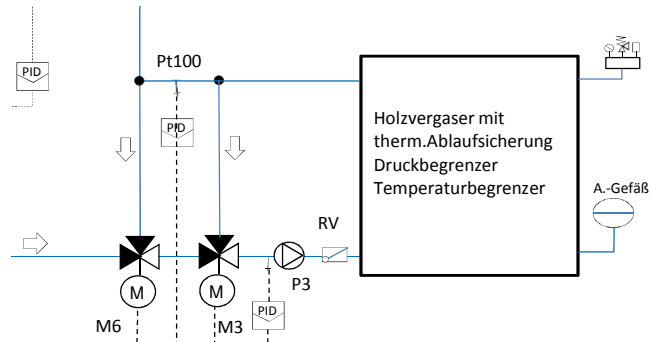

Rücklauftemperatur (>72°C).
 RLTemp. immer so einrichte das sich eine
 Vorlauftemperatur von ca. 80°C einstellt!
 Unbedingt die Pumpe und die
 Rohrleitungen der Kesselleistung
 anpassen! Speichergröße nach max.
 Überbrückungszeit auswählen.

ir