


Stückides-
Klause

Pumpe UPS 25-50
Zufk. mit Ventil
auf Druckseite
drücken!


Thermos-
cylinder

Offenes
Fals

Pumpe ein
Wasser Temp.
> wie Wart

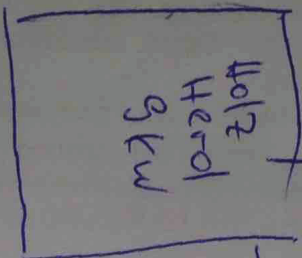

z.B.
Überkopf

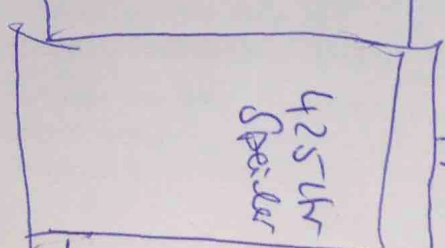

Offenes
System!
Kodst aus
bei Überdruck

Temp-
Tavch - Fühler
50-80°C →

Kapillarschleife
1140563 (osent.-Nr.)
(RL) (VL)

9 kW 65/80 →

524 Ltr. /h an

Fri-M TR bis 80°C
Einstellbar
Sollwert = > 65°C!
Wegen Totpunkt ist 55°C zu wenig

UPS 25-50 bringt bis 3000 Ltr. auf, drücken!
Fördermenge der Pumpe
wird benötigt