


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

System 2.S051

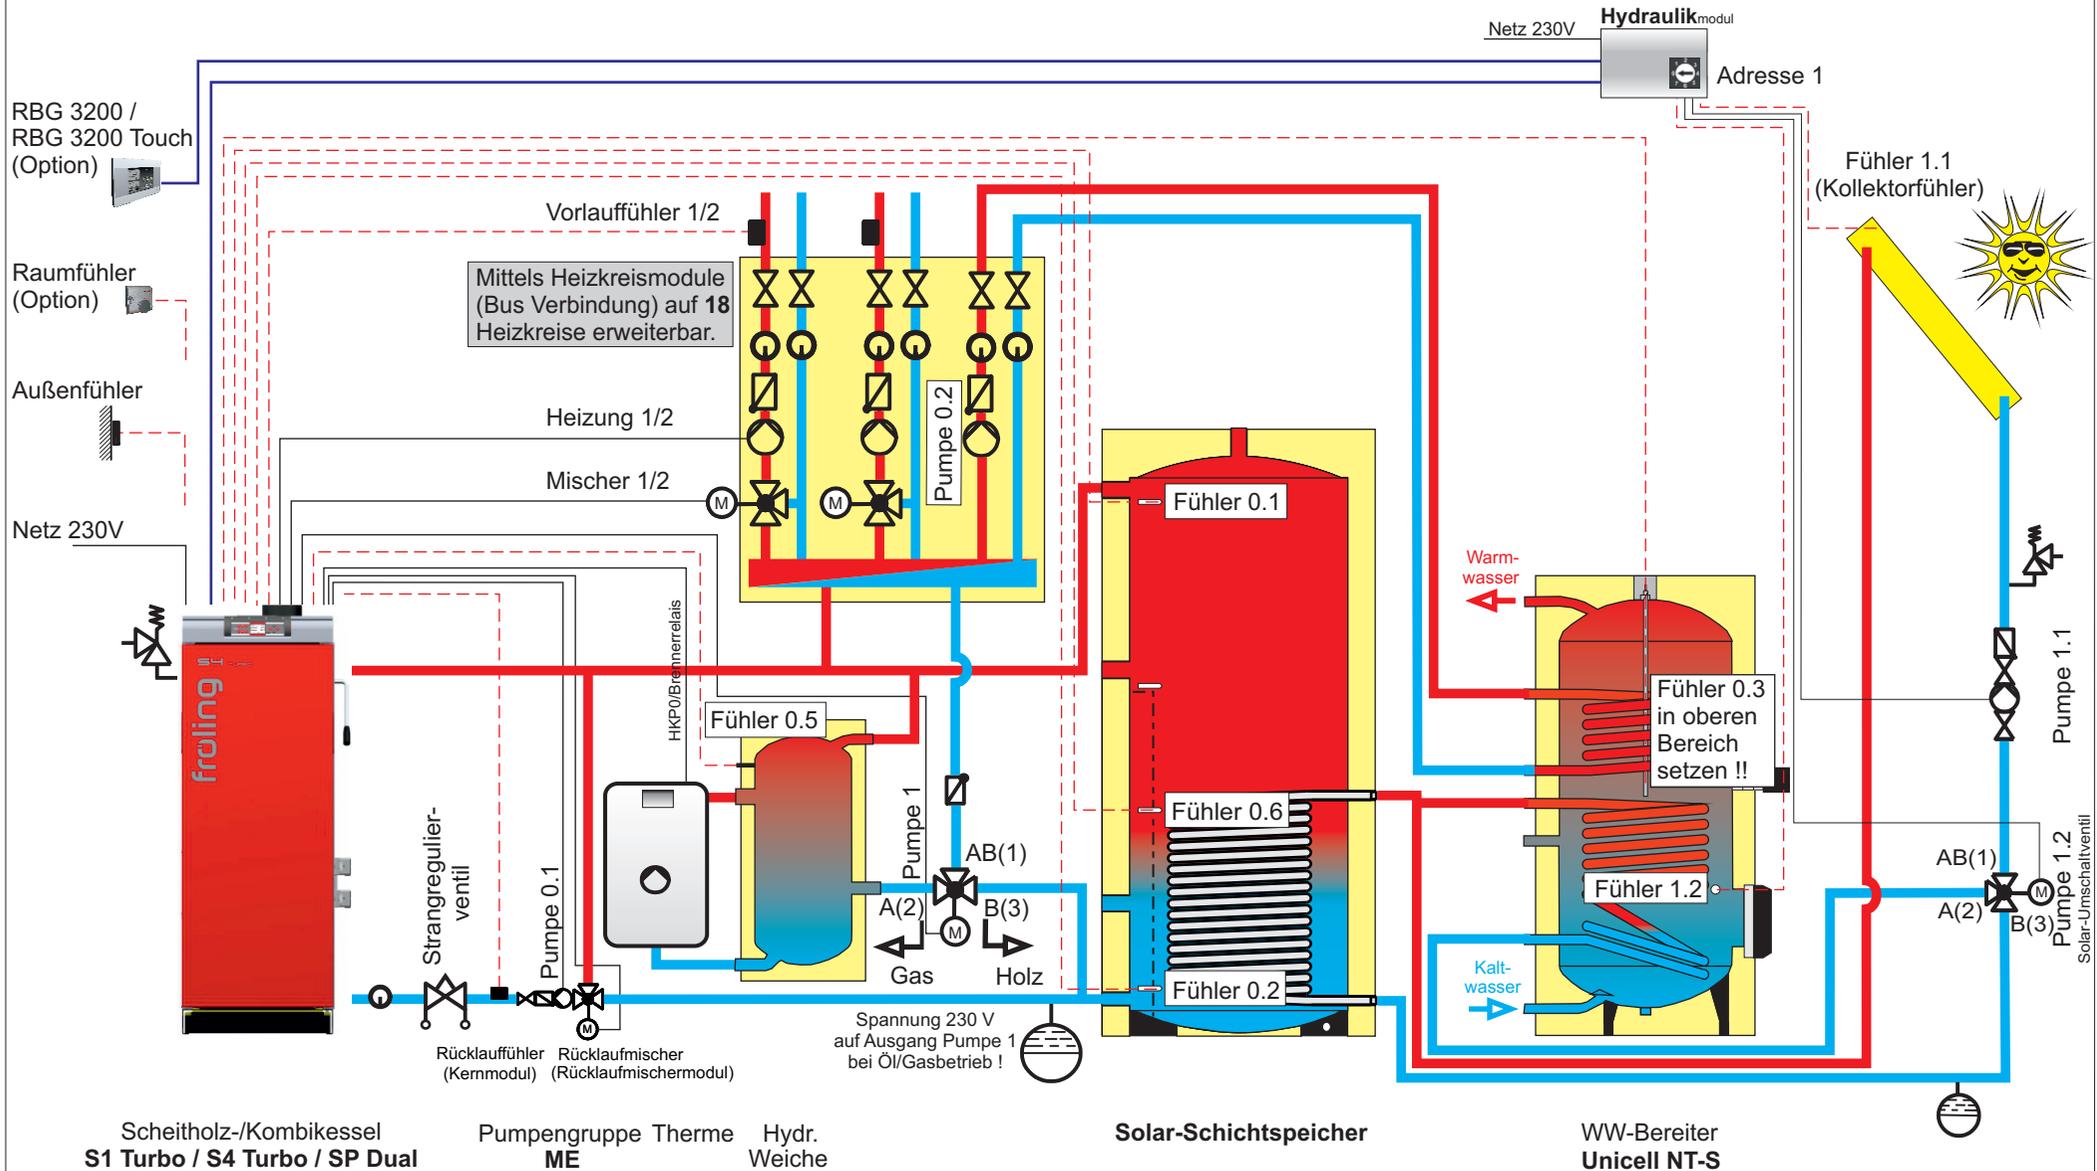

Hinweis: Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE den Parameter SOLAR SYSTEM auf "3", WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN BOILER UNTEN VERWENDET auf "1.2" und WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DIE PUFFERREFERENZ VERWENDET auf "0.6" stellen!
Regelung S3200 + Rücklaufmischermodul

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	GTH	12.12.13	
	Gepr.			