



12.06.2023

14:54

Außen

21.7 °C

Einstellungen Holzkessel

Sollwert FU = 30 Pa

Sollwert AGT = 160.0 °C

Sollwert BRT = 920.0 °C

Sollwert Rest O2 = 8.5 %

Soll Temp PS 1 kalt = 83.0 °C

Soll Temp PS 1 warm = 97.0 °C

Vol.ges. 611.27m3

Vol.Tag 0.00m3

30.3 °C

0 l/h

0.0 kWh Tag

3086.5 kWh Jahr

47427.1 kWh Gesamt

AUS

RT für Abgasverlust = 21.0 °C

Einstellungen PID Regler

zurück zur Auswahl

 $\lambda = 0.9$

Abgasverlust = 0.2 %

CO auf 13%O2 = 0ppm

CO = 0ppm

Ø Leistung = 0.0 kW

CO2 = 23.2

Leistung 0.00 kW

28.4 °C

28.9 °C

29.8 °C

400.0 °C

0Pa


Lüfter = 0U/min

O2 = 13.0

0%

29.0 °C

Betr.HV 0s

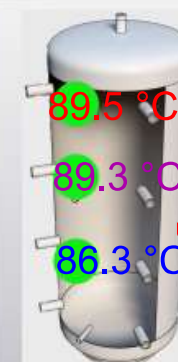

89.5 °C

89.3 °C

86.3 °C

Restlaufzeit 0s

Über T .Restzeit: 0s



93.9 °C

92.2 °C

92.0 °C



93.6 °C

92.8 °C

91.1 °C

Pufferinhalt = 142.5 kWh

Füllmenge in -6.5kg